


Модуль VI-K - KNX Интерфейс для блоков управления LZ1 / LZ6 / EMB 7300 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

VI-K - KNX Интерфейс LZ1 / LZ6 / EMB 7300

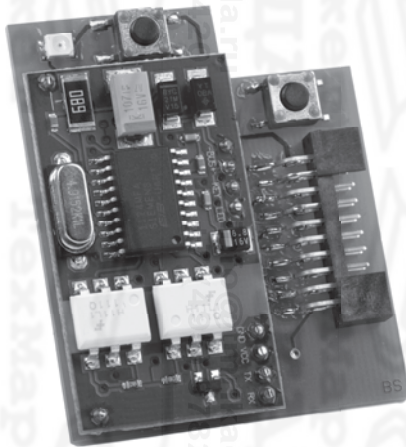

Артикул: 683999

Применение: Сменная плата для коммуникации между системами управления АУМЮЛЛЕР LZ1, LZ6 и EMB 7300 и шинной системой управления зданиями и сооружениями KNX.

Рабочее напряжение: 24 V DC

Внешняя температура: -5°C ... + 40°C

Относительная влажность
воздуха: (не конденсат) 5% ... 90%

Информационные точки: до 16 штук на линию привода

Ток Шины: 9mA

Корпус: без корпуса
смонтированная монтажная плата

Размеры (ШxВ): 51 x 42 мм

Клеммы подключения: 2 x 0,6-0,8 мм² (клеммы KNX-Шины)



Область применения VI-K - KNX-Интерфейс „VI-K“

Интерфейс VI-K подходит исключительно для использования в системах LZ1, LZ6 и EMB 7300!

Функции:

Сменная плата для коммуникации между системами управления компании АУМЮЛЛЕР LZ1, LZ6 и EMB 7300 и шинной системой управления зданиями KNX.

- Данные об управлении (например, позиция привода) посылаются на шину KNX.
- Системы управления получают прямые команды шины KNX (например, данные о позиции, данные о погоде).

Следует проверить количество поставляемого товара перед установкой на полную и правильную комплектацию в соответствии с накладной, так как мы не принимаем рекламации поздним числом.

Комплект поставки VI-K

- Интерфейс VI-K
- Шинные клеммы KNX
- VD (KNXPROD) Данные можно загрузить на нашем сайте: www.aumueller-gmbh.de

ВАЖНО

KNX-питание не входит в комплект поставки!



Рекламации будут рассмотрены только в случае, если монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание были выполнены согласно предписаниям и техническим данным производителя блоков управления.

Любая установка и переустройство в блоке управления может быть произведено только после отсоединения установки от сетевого и аккумуляторного напряжения.




При установке **VI-K** обязательно обращайтесь внимание на технические данные в описании компактного блока управления **EMB 7300** и вентиляционных блоков управления **LZ1 / LZ6**.

Для параметрирования функций и характеристик необходимо ПО производителя блоков управления. Соблюдайте указания по сроку службы системы управления.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ: VI-K К БЛОКАМ УПРАВЛЕНИЯ

Установка:
VI-K к блокам управления

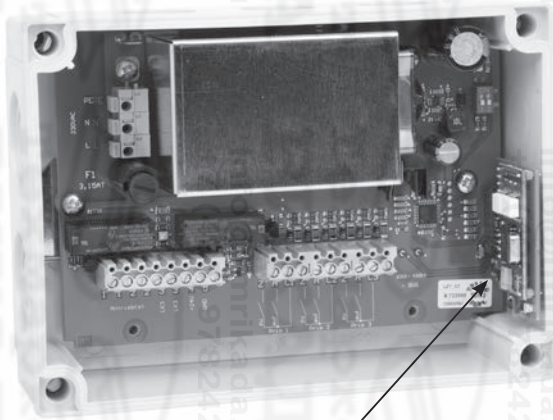

VI-K



Учитывайте штекерное направление!
Кнопки должны быть в направлении платы!


- 1.) Блок управления отсоединить от сети (также от аккумуляторов, если они есть).
- 2.) Установить VI-K на основной плате.
- 3.) Снова подключить напряжение сети.

Блоки вентиляции, совместимые с VI-K

Блок вентиляции LZ1 Артикул: 660027	не совместим с VI-K
Блок вентиляции LZ1 Артикул: 660028	совместим с VI-K
Блок вентиляции LZ6 Артикул: 660058	совместим с VI-K
Блок вентиляции LZ6 Артикул: 660062	совместим с VI-K


Подробную инструкцию по монтажу и план подключения, а также файлы данных VD Вы найдете на нашем сайте:
www.aumueller-gmbh.de

Подключение:
VI-K к компактному блоку EMB 7300

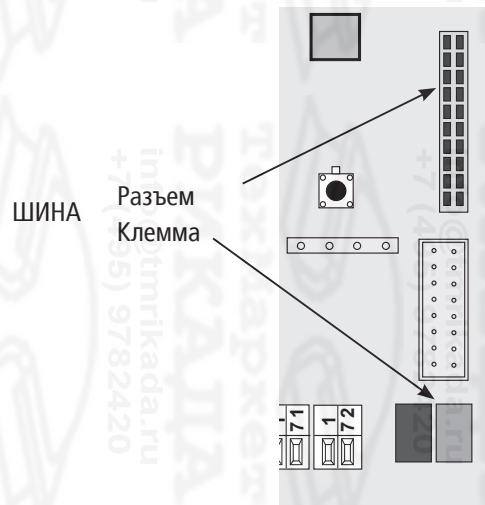

Необходимо ПО EMB Компакт / ETS!

Подключение:
VI-K к блоку вентиляции LZ1 (Арт.: 660027)

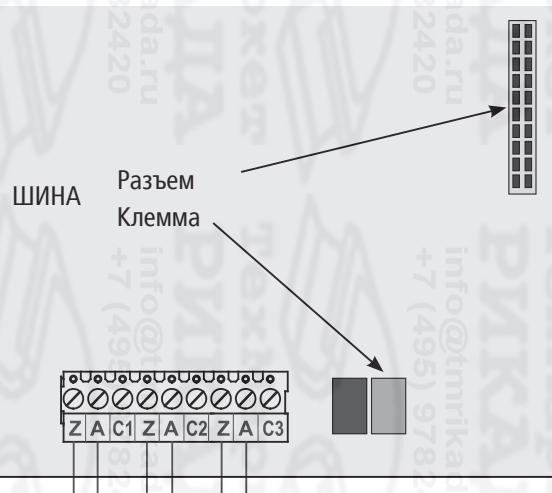

Необходимо программное обеспечение ETS!

ООО "ТМ РИКАДА"

121471, г.Москва, ул. Рябиновая 37, строение 1, офис 26
тел: +7 (495) 978-24-20; +7 (495) 999-60-24; моб: +7 (916) 889-65-44
e-mail: info@tmrikada.ru - www.tmrikada.ru